

COMUNE DI CESENA

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO
Diegaro - Via Brighi
Comparto 05/01 AT4a

Proprietà:

ARCA S.p.a.
Sede: Via Emilia 3902, 47020 Longiano (FC)
P.IVA: 00138870407

ottagono
associazione professionale

progettista:
Arch. Arnaldo Montacuti

Cinema, via A. Saffi 62
tel/fax 0547-332425
studio ottagono@libero.it

Collaboratore: Arch. Agnese Riva


tav.

7.1

SCHEMA RETI ACQUE NERE,
ACQUEDOTTO, GAS, FIBRE OTTICHE

scala 1:500

- Limite del comparto
- Limite superficie edificabile (Se)
- Area di compensazione aggiuntiva da mantenere in proprietà 6.745 mq
- Perimetro area di intervento "Opere fuori comparto a carico del lottizzante"
- Area Art. 42.08 bis di cui si richiede il mantenimento di proprietà

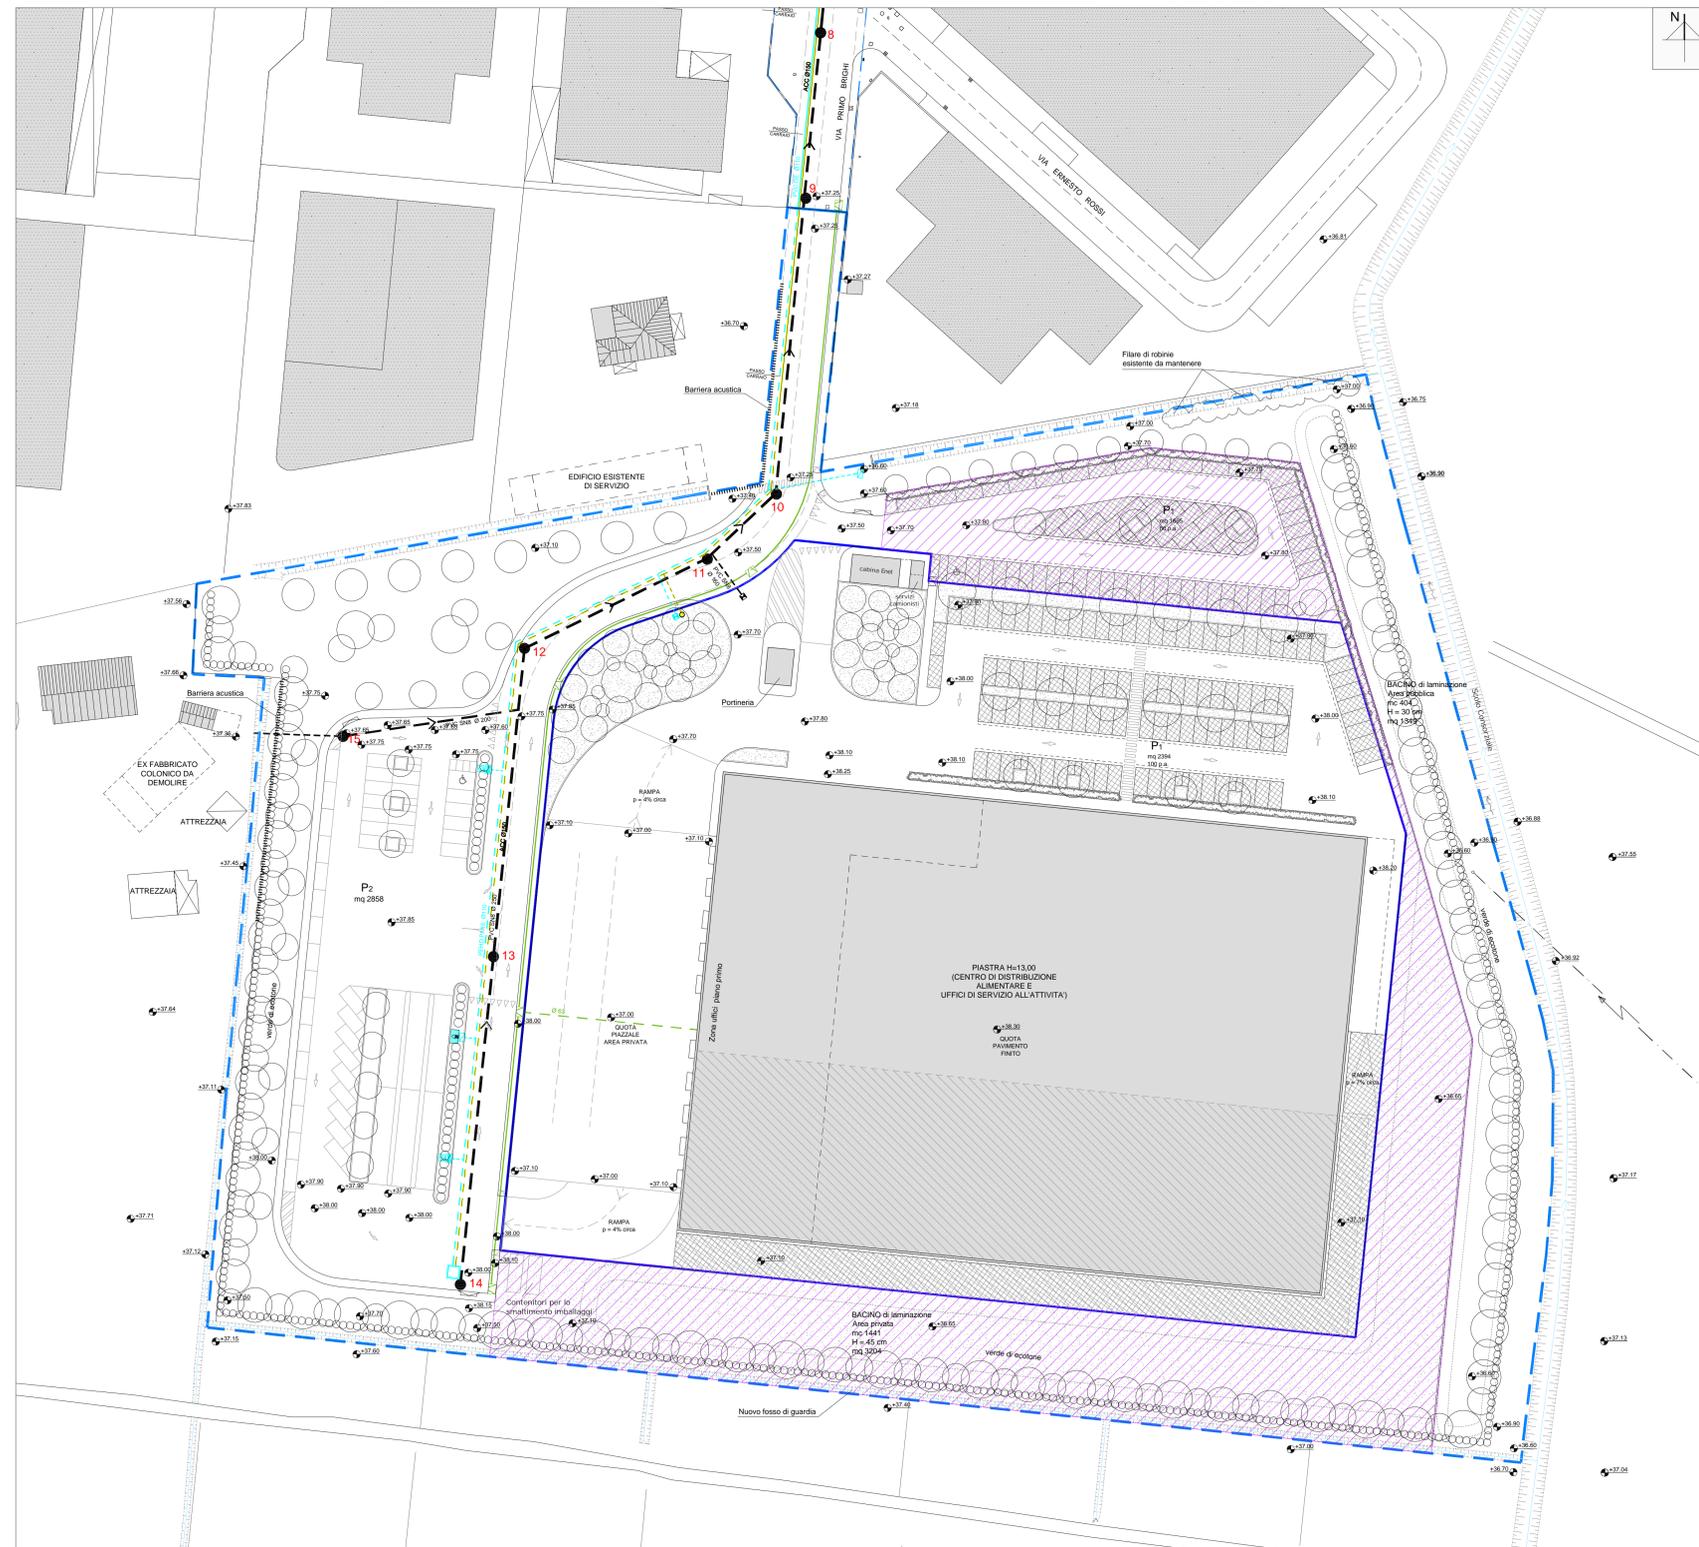

A PLANIMETRIA DI PROGETTO AREA COMPARTO

1:500

LEGENDA RETE ACQUE NERE

- | | | |
|--|--|-----------|
| | Collettore esistente in tubo cemento Ø 250 | ESISTENTE |
| | Rete acque nere con collettore Ø 250 in PVC SN8 | PROGETTO |
| | Allacciamento ai lotti in PVC SN8 Ø 160 mm | |
| | Pozzetto di raccordo Ø 100 tipo "Monolitico 2000" con chiuso a passo d'uomo in ghisa classe D400 | |
| | Pozzetto di derivazione dalla proprietà privata | |
- Parere Ente: HERA n° 202337/12 (MF/pg) del 21/12/2012

LEGENDA RETE ACQUEDOTTO


- | | | |
|--|--|-----------|
| | Condotta acqua esistente PVC Ø110 | ESISTENTE |
| | Condotta in tubo PEHD PN16 Ø110 | PROGETTO |
| | Allacciamento ai lotti PEHD Ø 90 | |
| | Pozzetto terminale 100x100 | |
| | Pozzetto temporaneo di allaccio al lotto | |
| | Pozzetto 40x70 per contatore acqua area verde | |
| | Pozzetto per riduttore 60x80 | |
| | Idrante a colonna soprasuolo UNI 9485 in ghisa PN 16 su fondazione in cls 50x50x50 | |
| | Fontanella in ghisa | |
- Parere Ente: HERA n° 202337/12 (MF/pg) del 21/12/2012

LEGENDA RETE GAS

- | | | |
|--|---|-----------|
| | Condotta gas esistente in acciaio Ø 150 | ESISTENTE |
| | Linea in tubo di Acciaio Ø 150 rivestito in PE | PROGETTO |
| | Allacciamento ai lotti in tubo di Acciaio Ø 50-65 rivestito in PE | |
| | Montante di allaccio al lotto | |
- Parere Ente: HERA n° 202337/12 (MF/pg) del 21/12/2012

LEGENDA RETE TLC

- | | | |
|--|---|-----------|
| | Linea tritubo PEHD PN 6 DN 50 | ESISTENTE |
| | Allaccio ai fabbricati in PVC corrugato dn 63 con parete liscia interna | PROGETTO |
| | Pozzetto in cav prefabbricato cm. 90x70xh120 - con chiuso in ghisa D400 | |

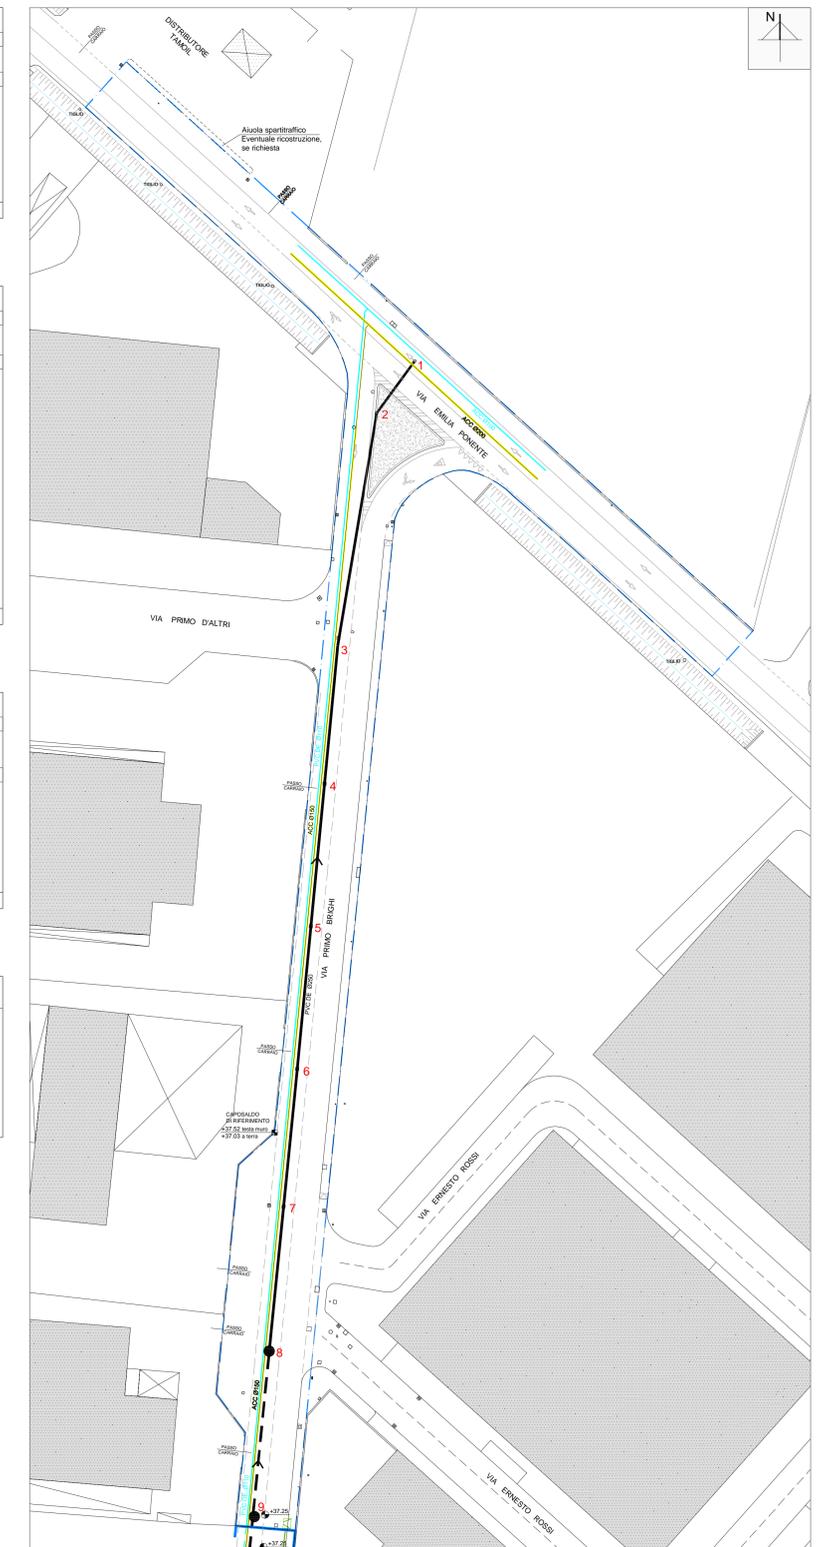

B PLANIMETRIA DI PROGETTO OPERE EXTRA - COMPARTO - "RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA PRIMO BRIGHI"

1:500